


3S1 f-
13
14

3X1 L N PE

HAUPTVERSORGUNG
1x230V 50HZ

L → 11a.0
N → 11a.0

PE → 11a.0



DIMENSIONIEREN SIE DAS
ANSCHLUSSKABEL LAUT
ANGABEN DES ENERGIVERSORGERS

Nächste S. → 10.9

				Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA		HAUPTVERSORGUNG	BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA	=	
				Verant.	D. LOCHER					+	
				Kontr.		1762 Givisiez					
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:		200008_s02a		Folio 3 von 14S.

EASYBUS

BSK RAUCHABZUG VSR

Nächste S. 11.9

			Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA			EASYBUS	BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA		=	
			Verant.	D. LOCHER	1762 Givisiez							+
			Kontr.									
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:		200008_s02a		Folio 10 von 14S.	

EASYBUS ALLGEMEINHEITEN ZU BEACHTEN

- Maximale Buslänge = 1000M

- Maximal Teilnehmer = 128

- Alle Topologie zugelassen

- Wenn Mehrere Master dan Kannäle am Master und an seinem EasyBus Netz wechseln

- Der Filter muss Minimal > 50cm einem Frequenzvariator installiert werden

- Kabel direkt am Filter anschliessen ohne Klemmen zwischen die Flachkabelanschlussdose und den Filter Minimaler Querschnitt 3x2.5mm2

- Dieses Schema ist Gestiges Eigentum von Schako

- Änderungen oder Anpassungen sind ohne unsere ausdrückliche zustimmung nicht erlaubt

- Das empfohlene Material muss gemäss Vorschrift des Herstellers montiert werden

- Die Aufgeführten Kontakte sind ohne Spannung angegeben

- Dimensionieren Sie das Anschlusskabel laut angaben des Energieversorgers

- Die Dimensionierung der elektrische Leitungen ist die Affäre und die Verantwortung vom Elektriker Minimaler Querschnitt 3x2.5mm2


Nächste S. 11a.9

				Date	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA		EASYBUS ALLGEMEINHEITEN ZU BEACHTEN	BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA	=	
				Resp.	D. LOCHER	1762 Givisiez				+	
				Vérif.							
Vers.	Modificat.	Date	Nom	Norme	Origine	Remplace:	Remplacé par:		200008_s02a	F	11
										de	14Pg

INTERN SCHALTSCHRANK
 EXTERN SCHALTSCHRANK


WEITER ZUR SEITE 11a NACH FILTER

**ANSCHLUSSBEISPIEL
 FÜR DEN ELEKTRIKER**

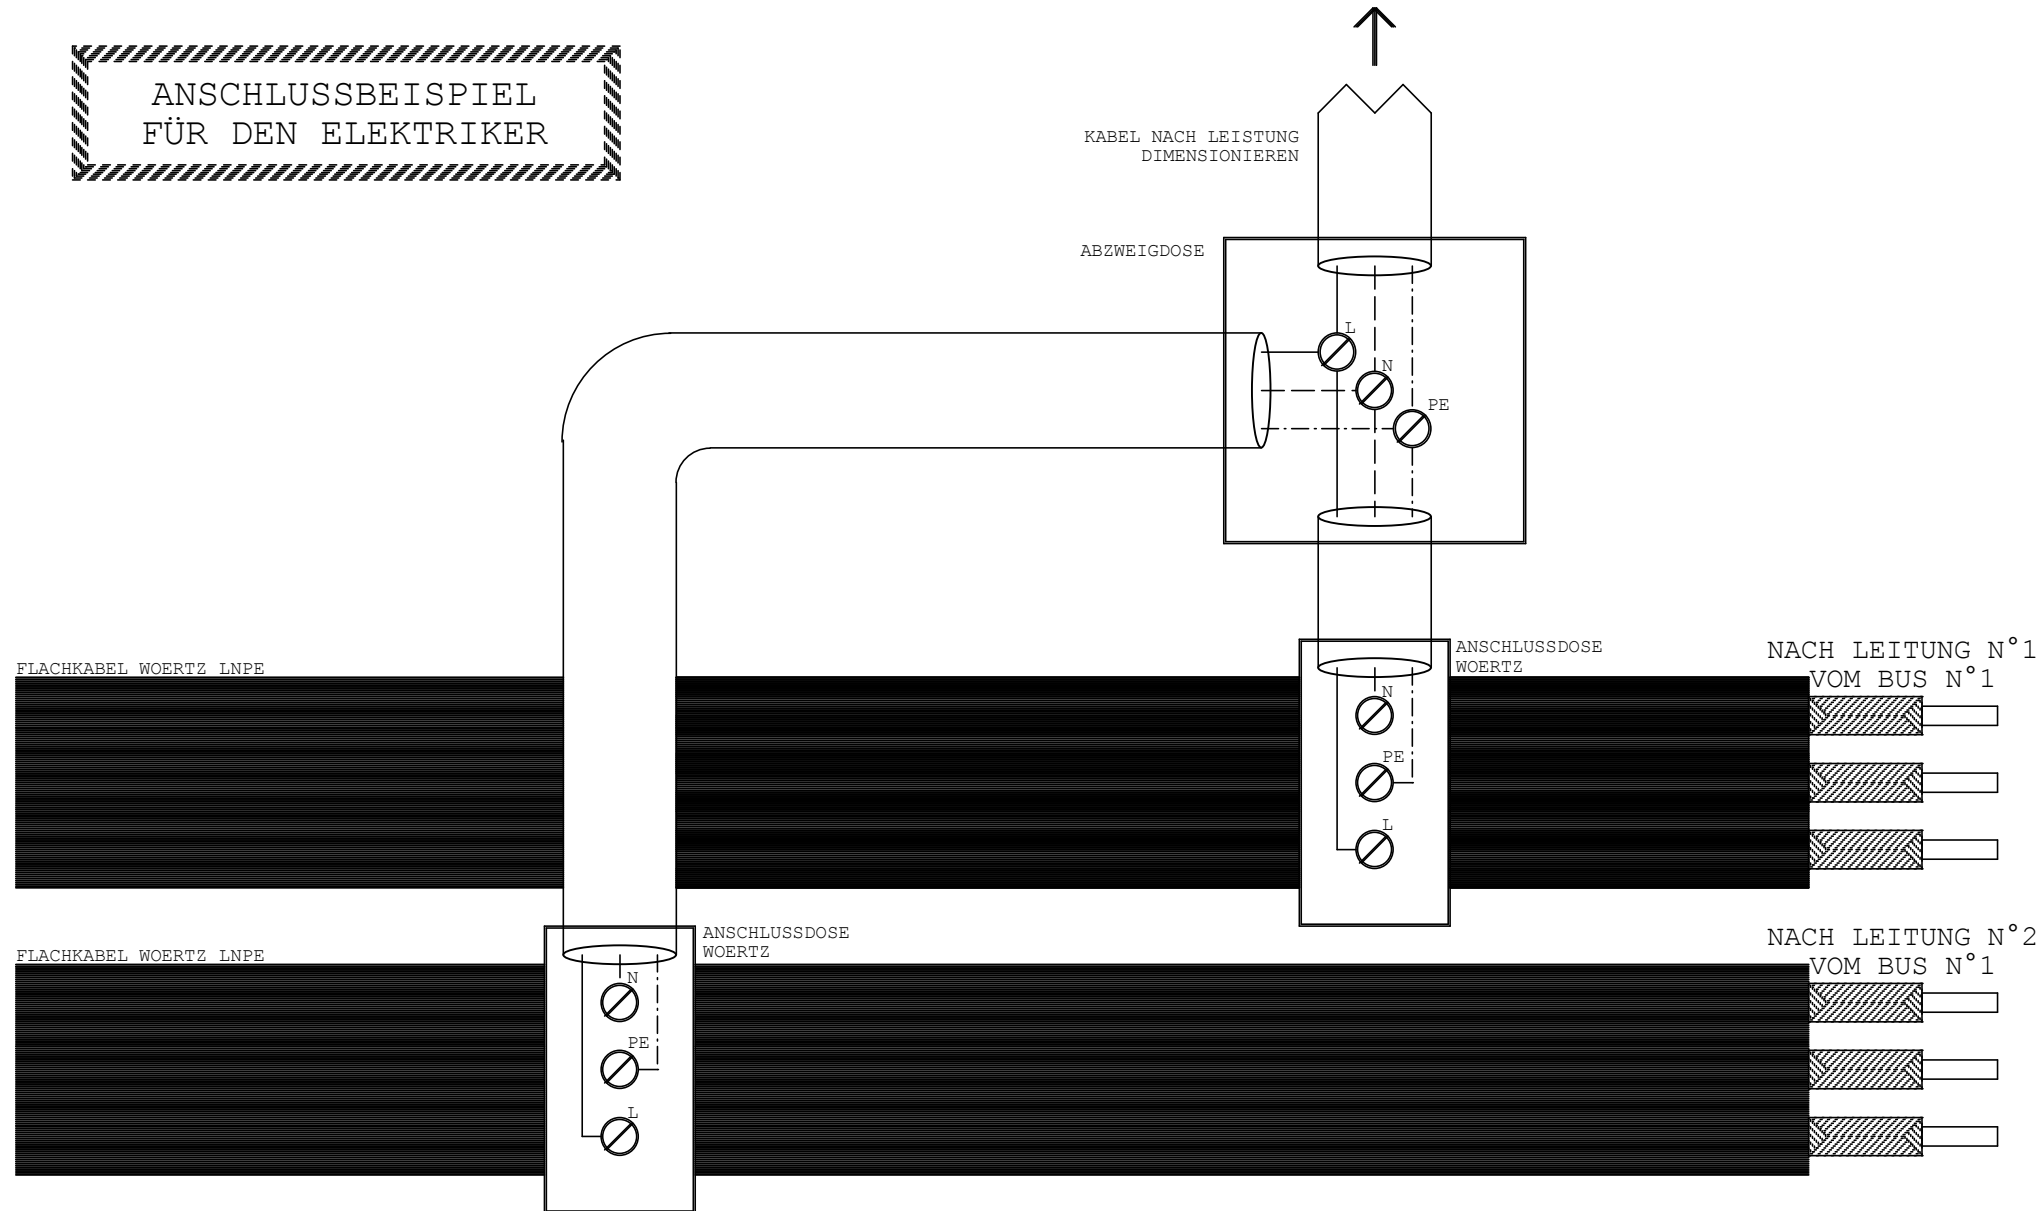


Nächste S. 11c.9

Date		21.01.2015		SCHAKO (SUISSE) SA				ANSCHLUSSBEISPIEL FÜR DEN ELEKTRIKER		BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA		=	
Resp.		D. LOCHER		1762 Givisiez				200008_s02a		F		11b	
Vers.		Modificat.		Date				Norme		Origine		Remplace:	
												de 14Pg	

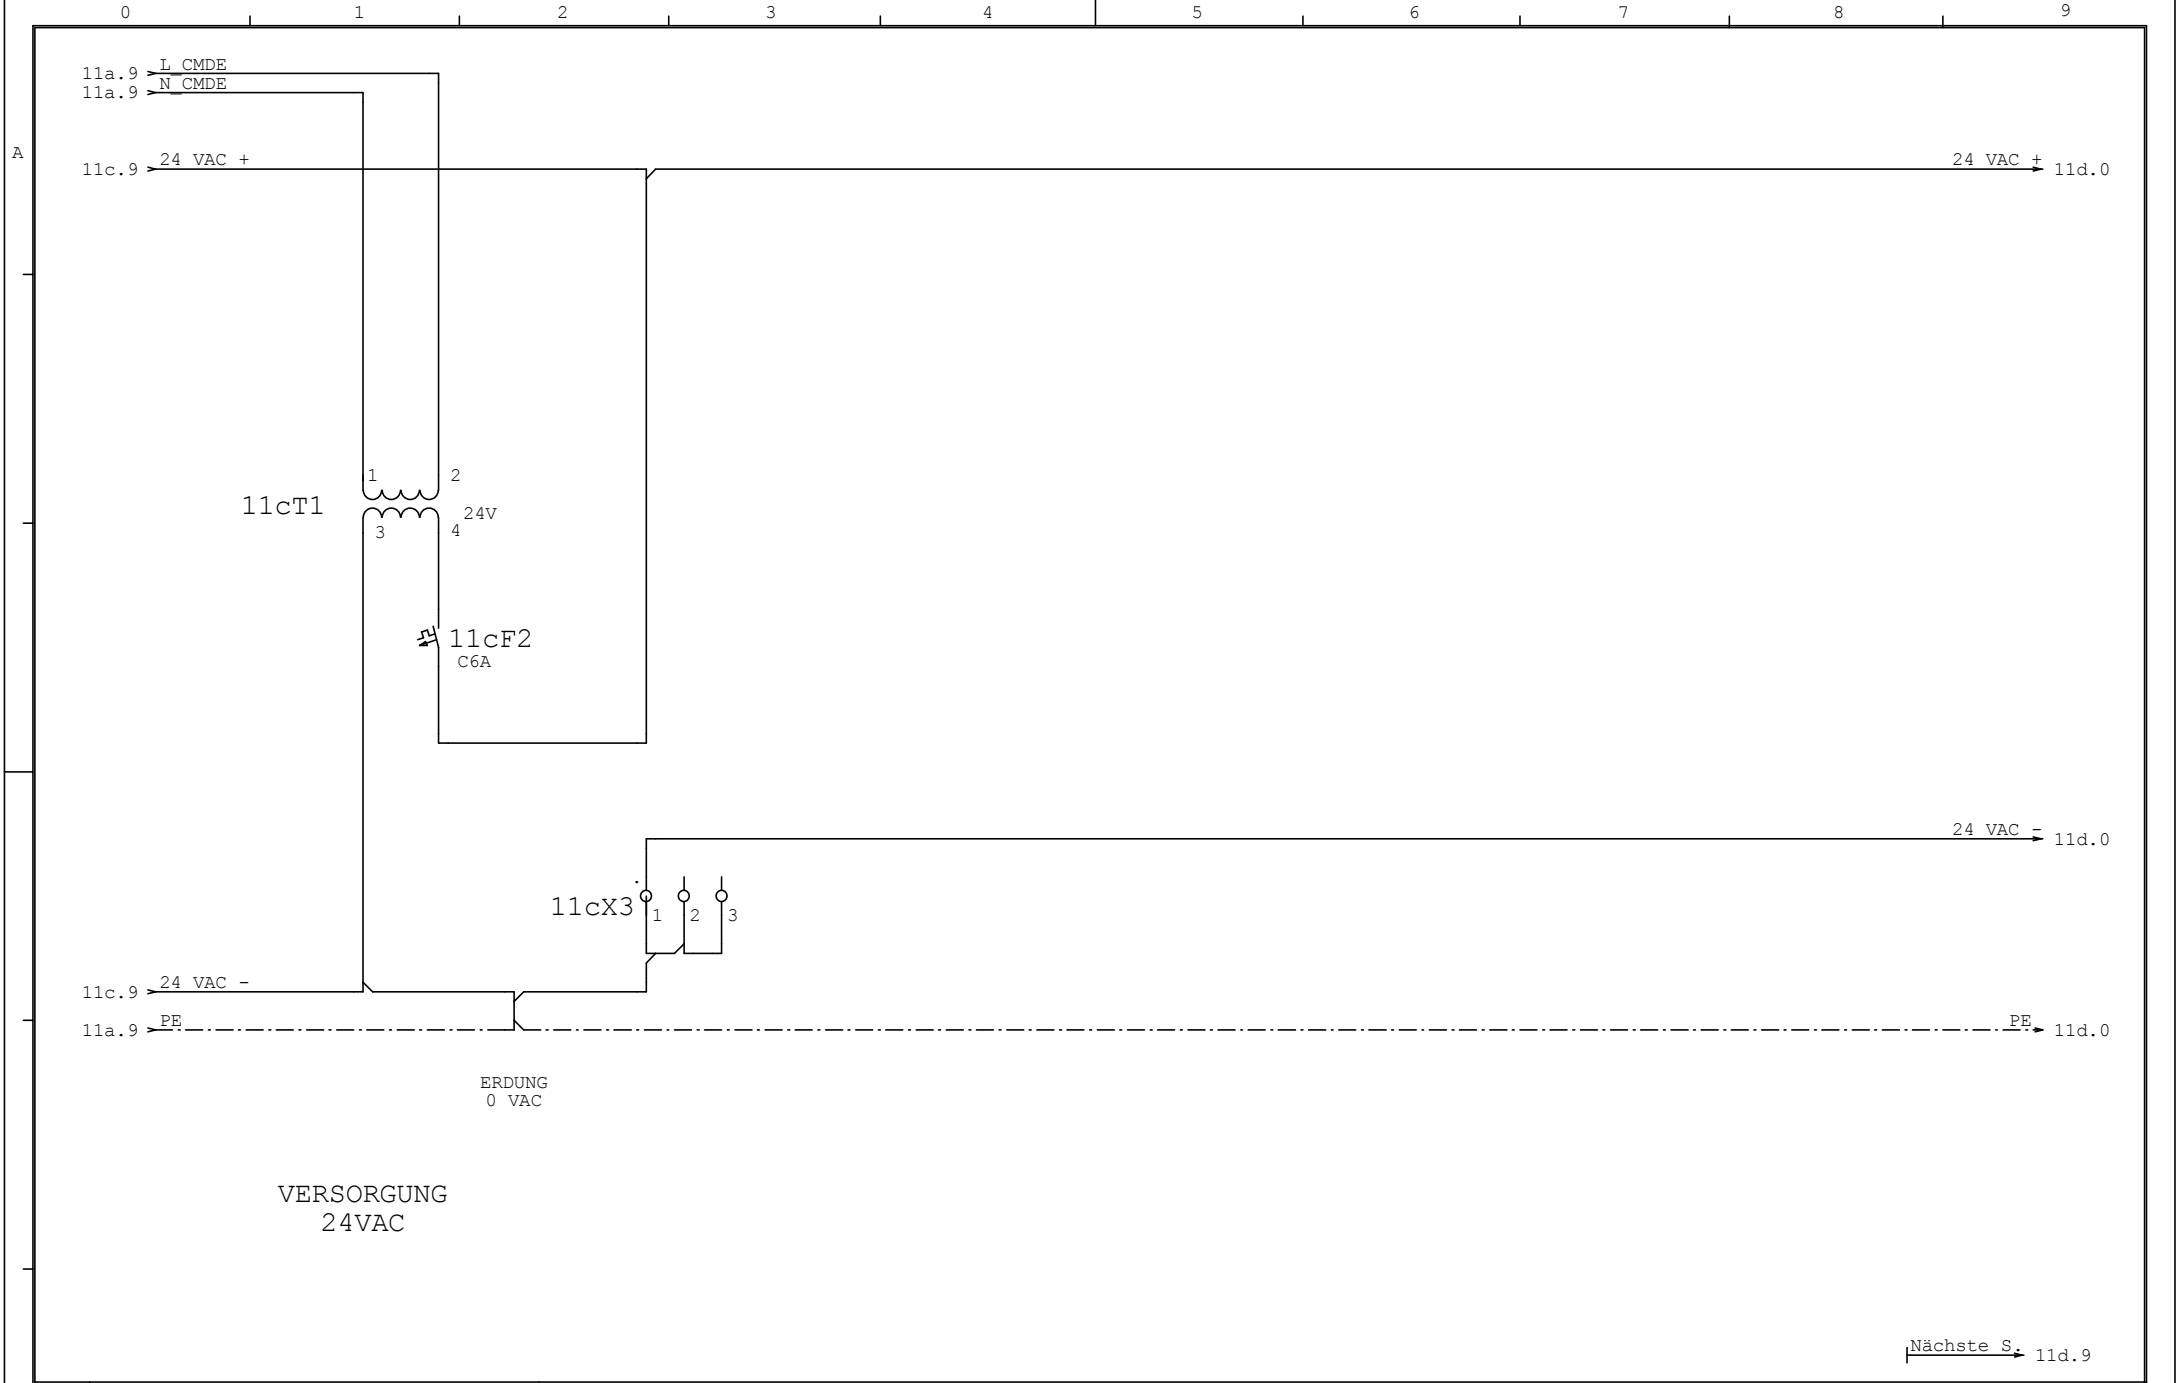

			Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA		VERSORGUNG 24VAC	BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA	=
			Verant.	D. LOCHER	1762 Givisiez				+
			Kontr.						
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:	200008_s02a	Folio 11c von 14S.

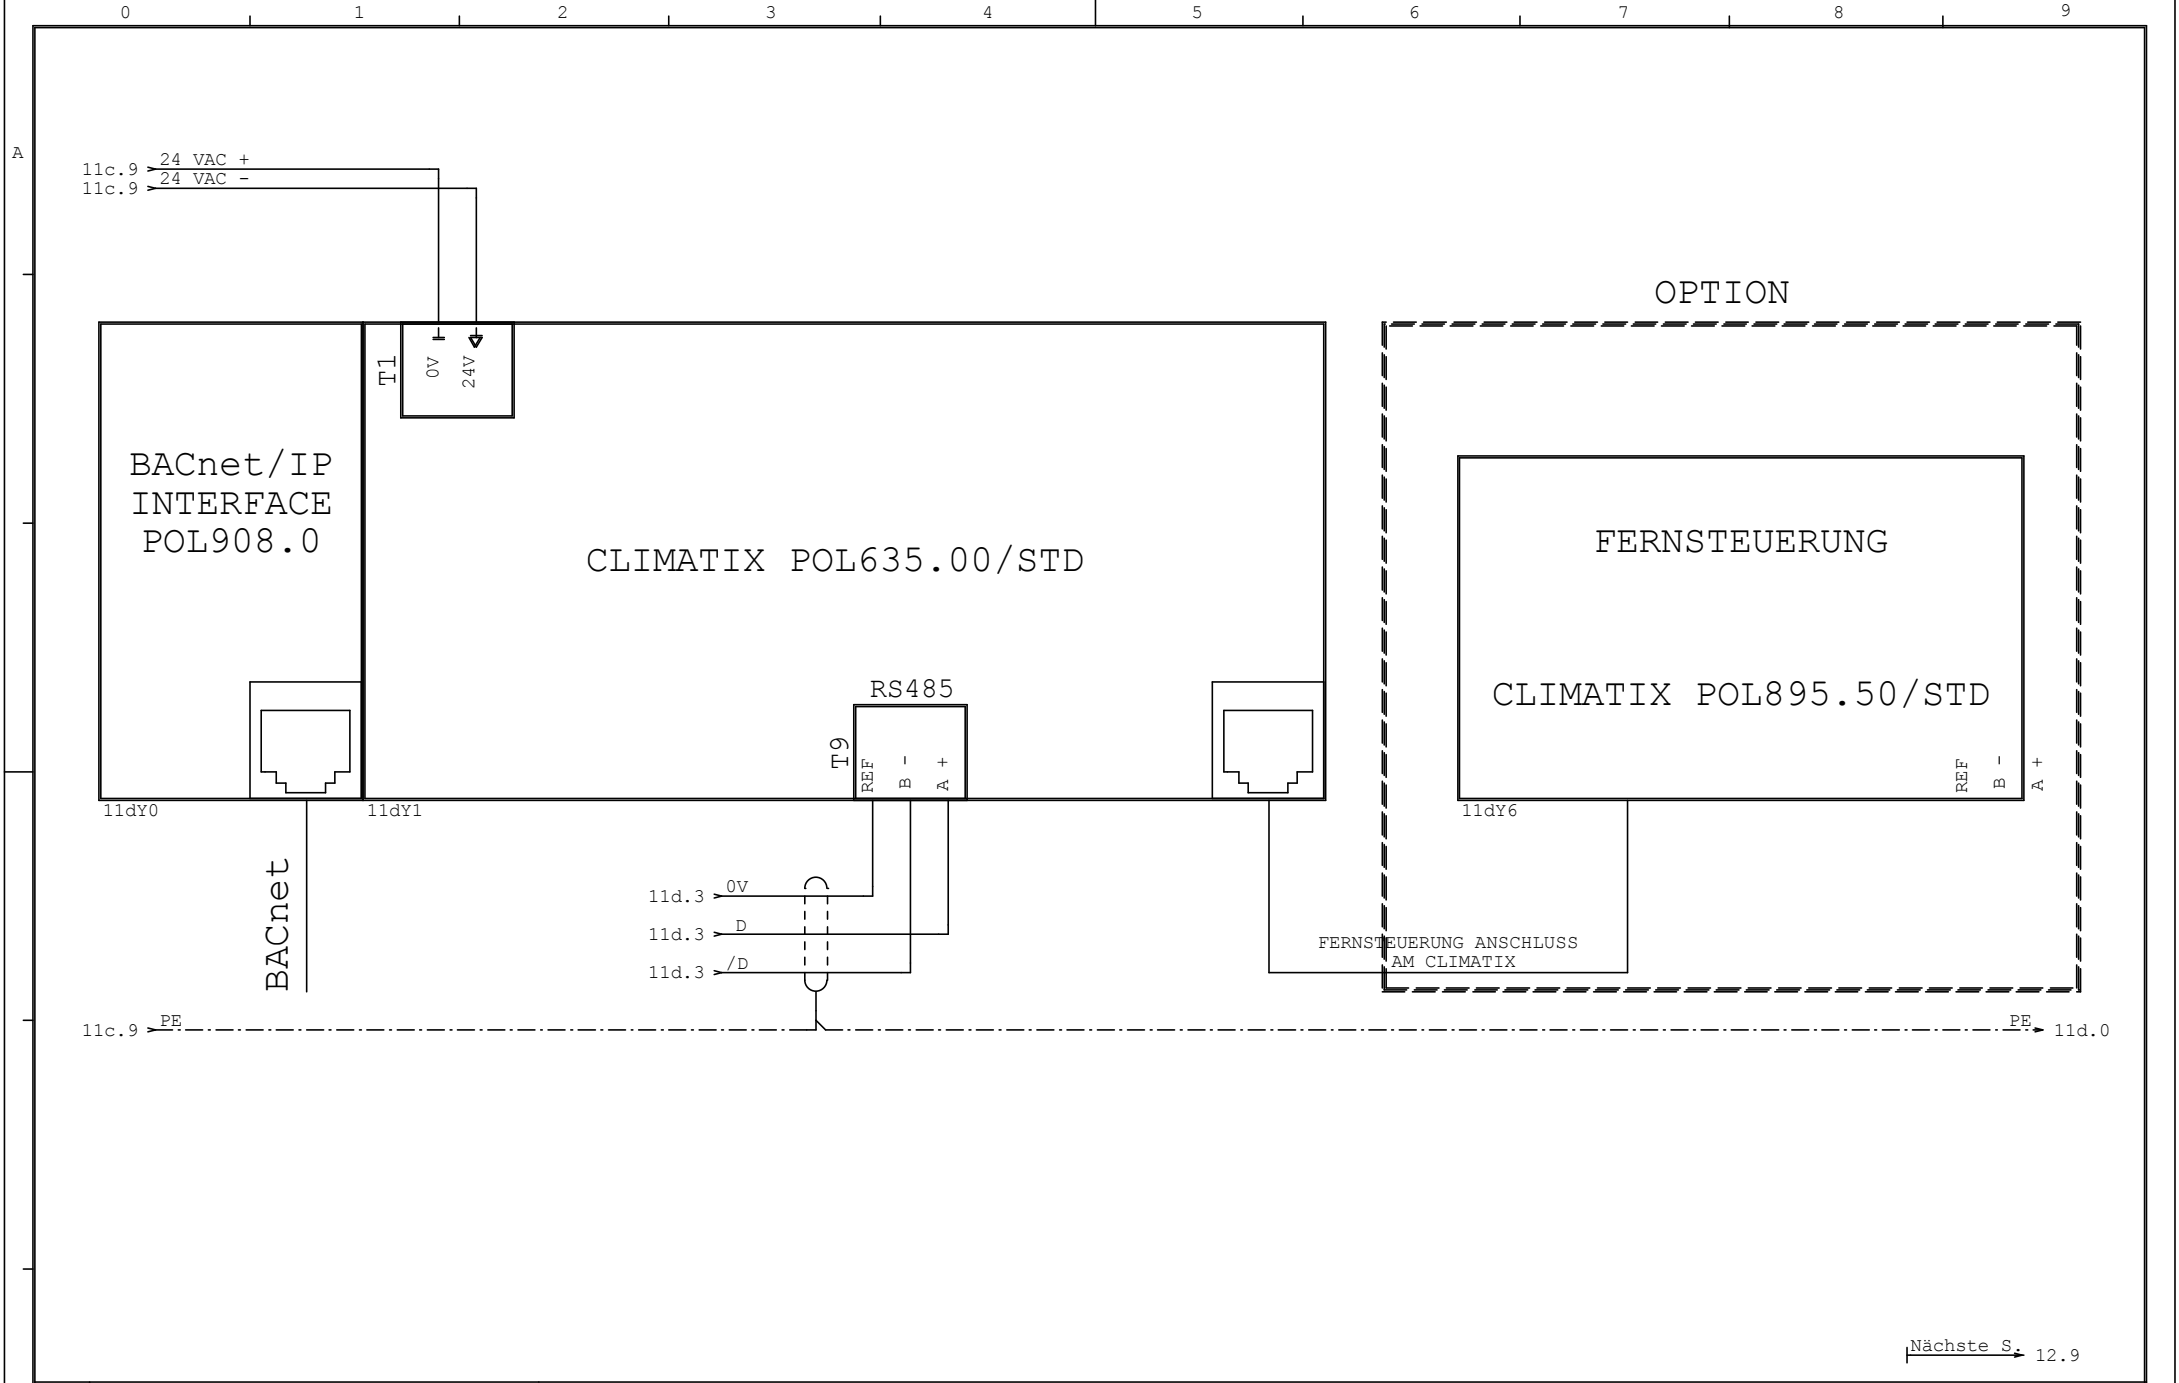

			Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA		BACnet NETZWERKBRÜCKE	BACNET-NETZWERKBRÜCKE SCHEMA	=		
			Verant.	D. LOCHER	1762 Givisiez					+	
			Kontr.								
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:			Folio 11d von 14S.	
								200008_s02a			


INTERN SCHALTSCHRANK
 EXTERN SCHALTSCHRANK

ANSCHLUSSDOSE WOERTZ







FLACHKABEL WOERTZ LNPE

SCHAKO
 EASY-V

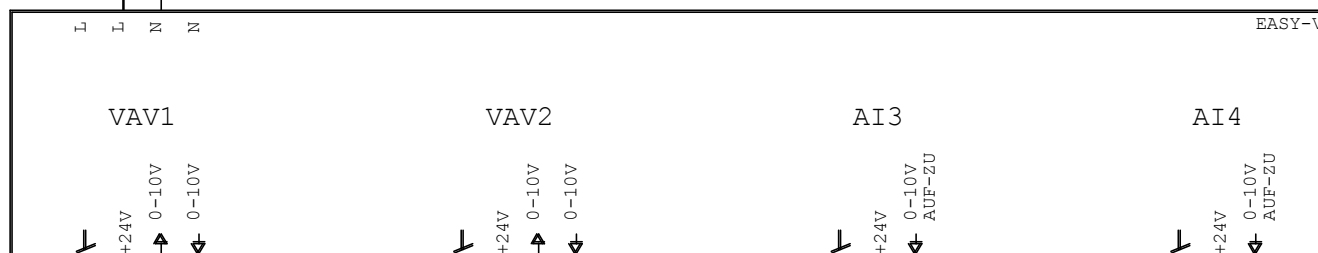

EASY-V

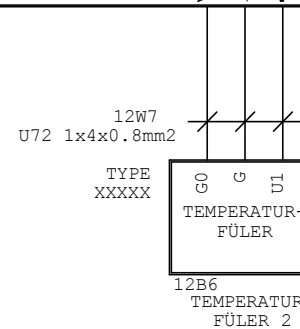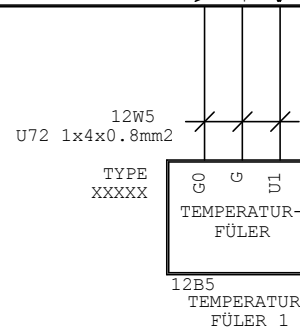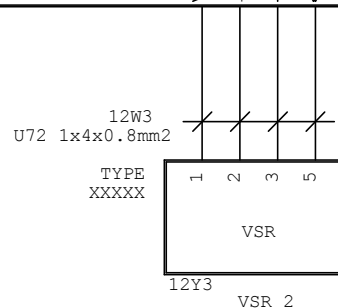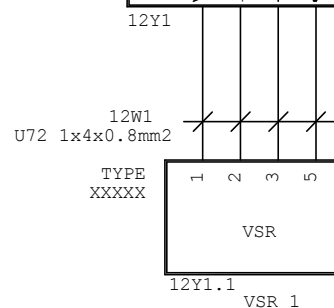

ADRESSE :

Nächste S. 13.9

			Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA 1762 Givisiez		VAV + TEMPERATURFÜHLER	BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA	=	
			Verant.	D. LOCHER					+	
			Kontr.							
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:		200008_s02a	Folio 12 von 14S.

A


INTERN SCHALTSCHRANK
 EXTERN SCHALTSCHRANK

ANSCHLUSSDOSE WOERTZ



13W2
 TD 2x1

SCHAKO
 EASY-B

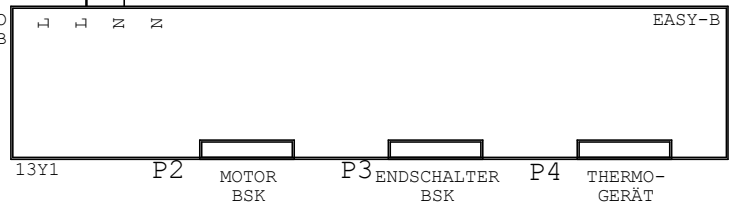

ADRESSE :

Nächste S. 14.9

F

		Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA			BRANDSCHUTZKLAPPE EASY B		BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA		=
		Verant.	D. LOCHER	1762 Givisiez							+
		Kontr.									
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:	200008_s02a		Folio 13 von 14S.	

F

A

INTERN SCHALTSCHRANK
 EXTERN SCHALTSCHRANK


ANSCHLUSSDOSE WOERTZ



FLACHKABEL WOERTZ LNPE

14W2
 TD 2x1

SCHAKO
 EASY-B

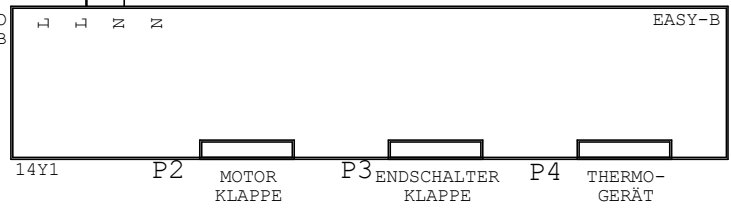

ADRESSE :

Nächste S. 13.9

F

			Datum	21.01.2015	SCHAKO (SUISSE) SA		ENTRAUCHUNGSKLAPPE EASY B	BACNET-NETWERKBRÜCKE SCHEMA	=			
			Verant.	D. LOCHER					1762 Givisiez		+	
			Kontr.									
Vers.	Modifikat.	Datum	Name	Norme	Original	Ersetzt:	Ersetzt von:		200008_s02a	Folio 14 von 14S.		

F